





Carta del RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA - ZONA NORD-OVEST Sc.1:10.000

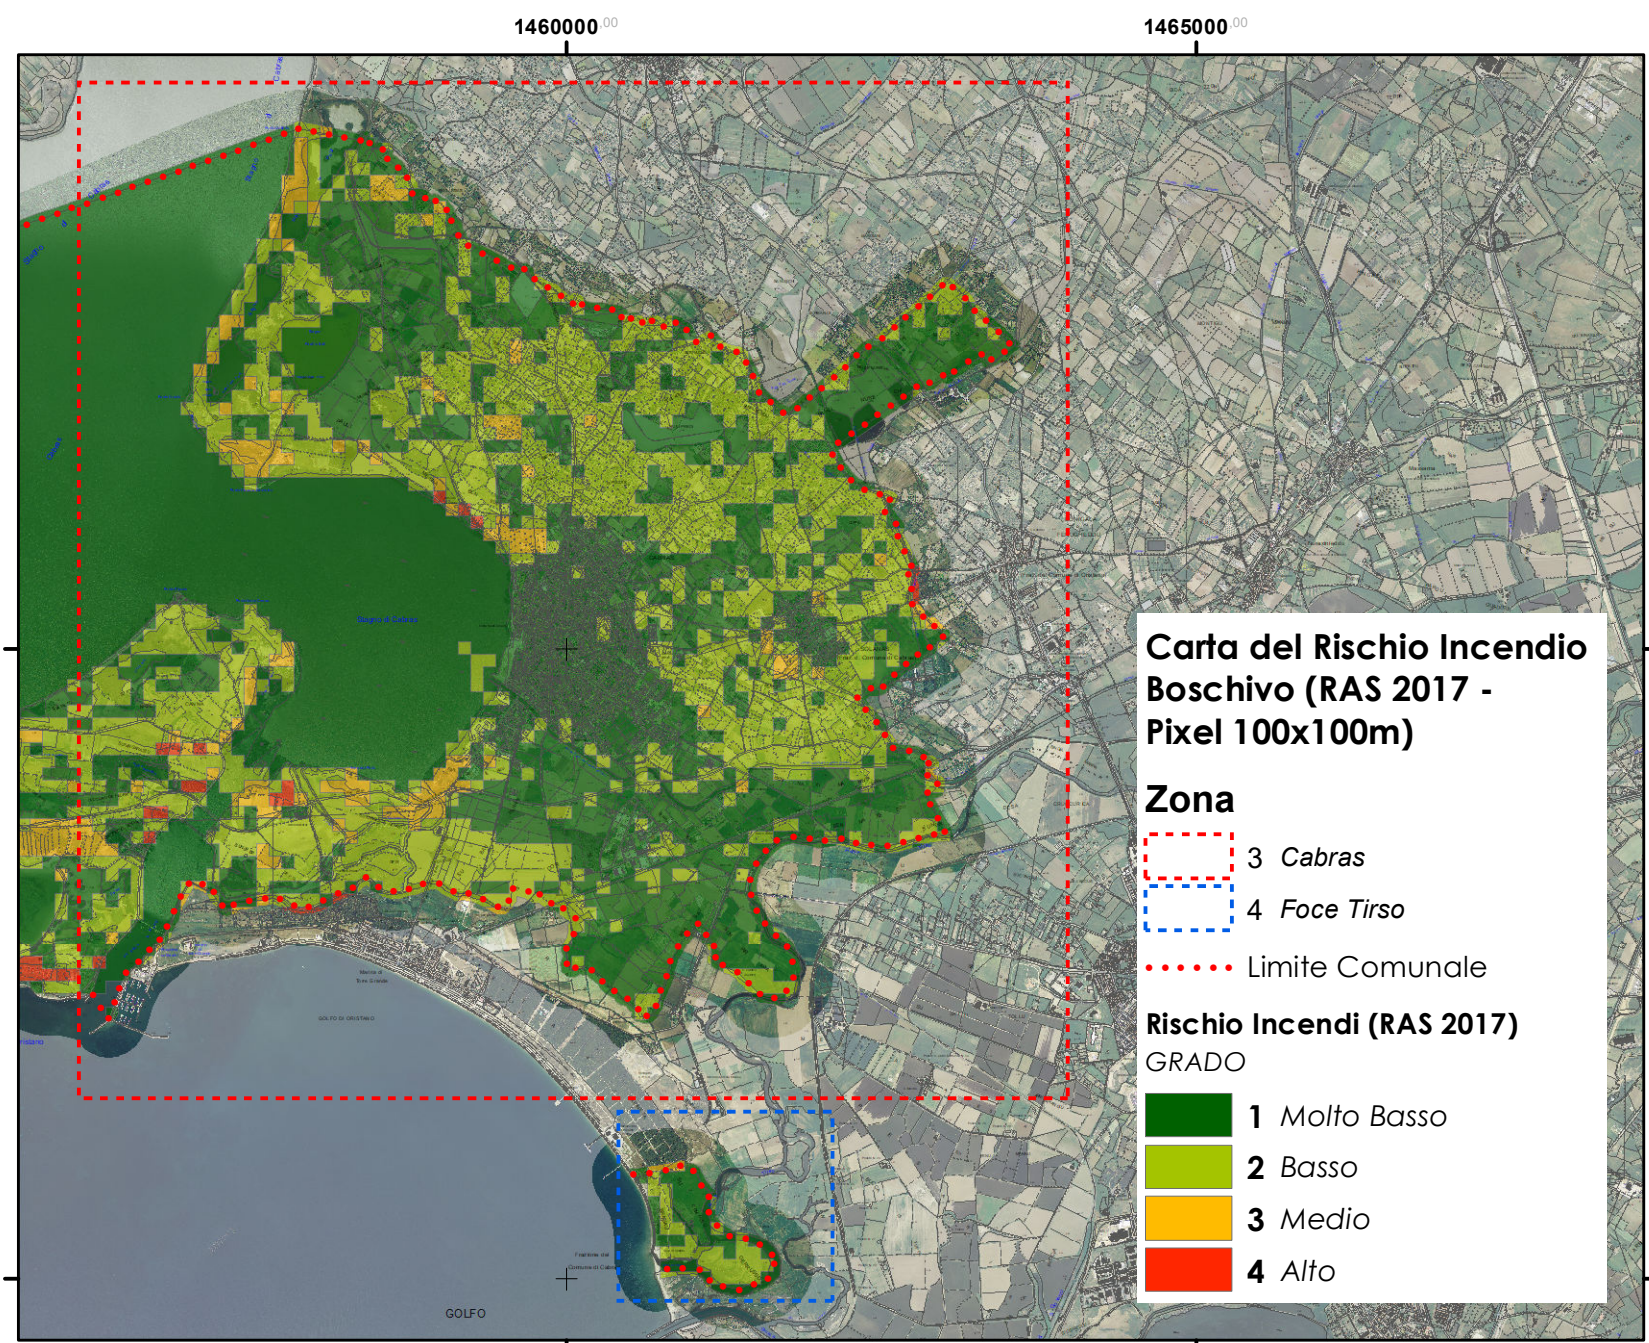

Carta del Rischio Incendio Boschivo (RAS 2017) Sc.1:60.000

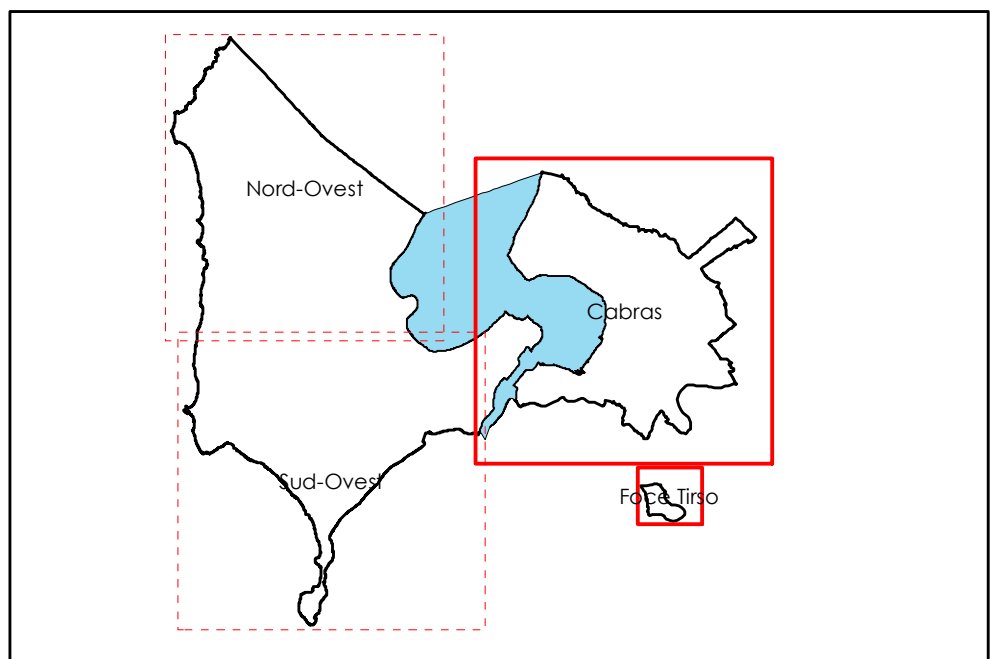

Quadro d'Unione Aree Incendiabili

Carta del RISCHIO DI INCENDIO DI INTERFACCIA
Zona CABRAS - FOCE TIRSO

----- Limite Comunale

Zona Quadro d'Unione Aree Incendiabili

3 (Cabras); 4 (Foce Tirso)

Fascia Perimetrale 200 m

(Buffer 200 m dagli Esposti)

Fascia di INTERFACCIA (25/50 m)

Fascia/Buffer

----- 25 m

----- 50 m

Esposi INCENDIO D'INTERFACCIA

Esposi

RISCHIO INCENDIO D'INTERFACCIA

Valore Rischio/Classe

----- (0 - 2) Nulla

----- (3 - 130) Molto Basso

----- (131 - 320) Basso

----- (321 - 640) Medio

----- (641 - 1200) Alto

PERICOLOSITA' INCENDIO BOSCHIVO

Classe

----- Nulla (Mare, Fiumi, Lagune e Stagni)

----- 1 (Valori 17 - 29)

----- 2 (Valori 30 - 35)

----- 3 (Valori 36 - 41)

----- 4 (Valori 42 - 54)

Comune di Cabras
Provincia di Oristano

Ing. Andrea ABIS
SINDACO

Ing. Enrico GIORDANO
ASSESSORE ALL'URBANISTICA E AI LAVORI PUBBLICI

Dott.ssa Barbara PODDI
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Legge n. 225 del 24 febbraio 1992
Legge n. 180 del 12 luglio 2012
Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito e modificato
con Legge 15 ottobre 2013, n. 119
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e s.m.m.

Rischio Incendio d'Interfaccia

Tavola
02C_3

Carta del RISCHIO DI INCENDIO DI INTERFACCIA
Zona CABRAS - FOCE TIRSO Scala 1:10.000

Carta del Rischio Incendio Boschivo
(Regione Sardegna 2017) Scala 1:60.000

Il Professionista incaricato
Ing. Marco MURONI
Via Giovanni XXIII n.32 - 09072 Cabras (Or)
marco.muroni@gmail.com

Firmato digitalmente da
Marco Muroni
Rev. Marzo 2022